

### Указания по эксплуатации:

Эксплуатация пожарных спасательных веревок должна производиться согласно. Наставления по пожарно-строевой подготовке. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы. Спуск по веревке необходимо осуществлять плавно, без рывков и резких остановок. В месте соприкосновения веревки с острыми и раскаленными предметами необходимо использовать прокладку.

После каждого использования веревку необходимо подвергнуть внешнему осмотру, очистить от грязи и при необходимости просушить. Укладывать в чехол допускается только просушенную веревку. Хранить при t от плюс 5 до плюс 30 °С без попадания прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей, не ближе 0,5 м. от отопительных приборов. Утилизация с бытовыми отходами.

### Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной спасательной веревки ТУ 28.99.39-001-88345304-2018, при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийные сроки хранения и службы не более 2-х лет с даты продажи.

Изготовлено ООО "САМОСПАС"

тел.: 8-495-640-38-38

г. Москва, Походный проезд, д.14, офис 304

ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009

ТУ 28.99.39-001-88345304-2018

Сделано в России

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Длина в метрах: \_\_\_\_\_

### Сведения о сертификате соответствия:

Тип сертификата: Сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС

Технические регламенты:

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

Бланк сертификата: 0285381

Группа продукции ЕАЭС: Вербки пожарные спасательные

Схема сертификации: 1с

Тип объекта сертификации: Серийный выпуск

Проверка сертификата соответствия:



## Вербки пожарные спасательные ВПС-30 / ВПС-50 Артикул ss VPS-30 / ss VPS-50 Паспорт-инструкция



Вербка предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от - 40С до + 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +20С.

### Основные параметры и размеры:

-Предельно допустимая статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс);

-Разрывная нагрузка: 15000 Н (1529 кгс);

-Длина: 30/50 м. +0,5 м.;

-Масса: 2,7 кг. / 4,5 кг.;

-Диаметр: 11 мм +/- 0,1 мм.;

-Относительное удлинение: От 15% до 30%.

-Разрывная нагрузка после воздействия:

- температуры 600 С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);

- стального стержня t= 450 С° в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);

-Назначенный ресурс, циклов: 100;

-Вербка выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100кг с высоты 2 м.

Вербка состоит из полиамидного шнура, коушей и гильз из термоусаживающейся трубки. Шнур плетеный полиамидный для веревки пожарной спасательной представляет собой плетеное изделие цилиндрической формы, образованное двумя системами нитей оплеткой и наполнением.

### Комплектность:

Вербка пожарная спасательная.....1шт.

Чехол.....1шт.

Паспорт-инструкция.....1шт.

**Указания по эксплуатации:**

Эксплуатация пожарных спасательных веревок должна производиться согласно. Наставления по пожарно-строевой подготовке. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы. Спуск по веревке необходимо осуществлять плавно, без рывков и резких остановок. В месте соприкосновения веревки с острыми и раскаленными предметами необходимо использовать прокладку.

После каждого использования веревку необходимо подвергнуть внешнему осмотру, очистить от грязи и при необходимости просушить. Укладывать в чехол допускается только просушенную веревку. Хранить при t от плюс 5 до плюс 30 °С без попадания прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей, не ближе 0,5 м. от отопительных приборов. Утилизация с бытовыми отходами.

**Гарантия изготовителя:**

Изготовитель гарантирует соответствие пожарной спасательной веревки ТУ 28.99.39-001-88345304-2018, при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийные сроки хранения и службы не более 2-х лет с даты продажи.

Изготовлено ООО "САМОСПАС"

тел.: 8-495-640-38-38

г. Москва, Походный проезд, д.14, офис 304

ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009

ТУ 28.99.39-001-88345304-2018

Сделано в России

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Длина в метрах: \_\_\_\_\_



**Веревки пожарные спасательные ВПС-30 / ВПС-50**  
**Артикул ss VPS-30 / ss VPS-50**  
**Паспорт-инструкция**



Веревка предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от – 40С до + 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре +20С.


**Основные параметры и размеры:**

- Предельно допустимая статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс);
- Разрывная нагрузка: 15000 Н (1529 кгс);
- Длина: 30/50 м. + 0,5 м.;
- Масса: 2,7 кг. / 4,5 кг.;
- Диаметр: 11 мм +/- 0,1 мм.;
- Относительное удлинение: От 15% до 30%.
- Разрывная нагрузка после воздействия:
  - температуры 600 °С в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);
  - стального стержня t= 450 °С в течение 30с: 11250 Н (1147 кгс);
- Назначенный ресурс, циклов: 100;
- Веревка выдерживает динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100кг с высоты 2 м.

Веревка состоит из полиамидного шнура, коушей и гильз из термоусаживающейся трубки. Шнур плетеный полиамидный для веревки пожарной спасательной представляет собой плетеное изделие цилиндрической формы, образованное двумя системами нитей оплеткой и наполнением.

**Комплектность:**

- Веревка пожарная спасательная.....1шт.
- Чехол.....1шт.
- Паспорт-инструкция.....1шт.

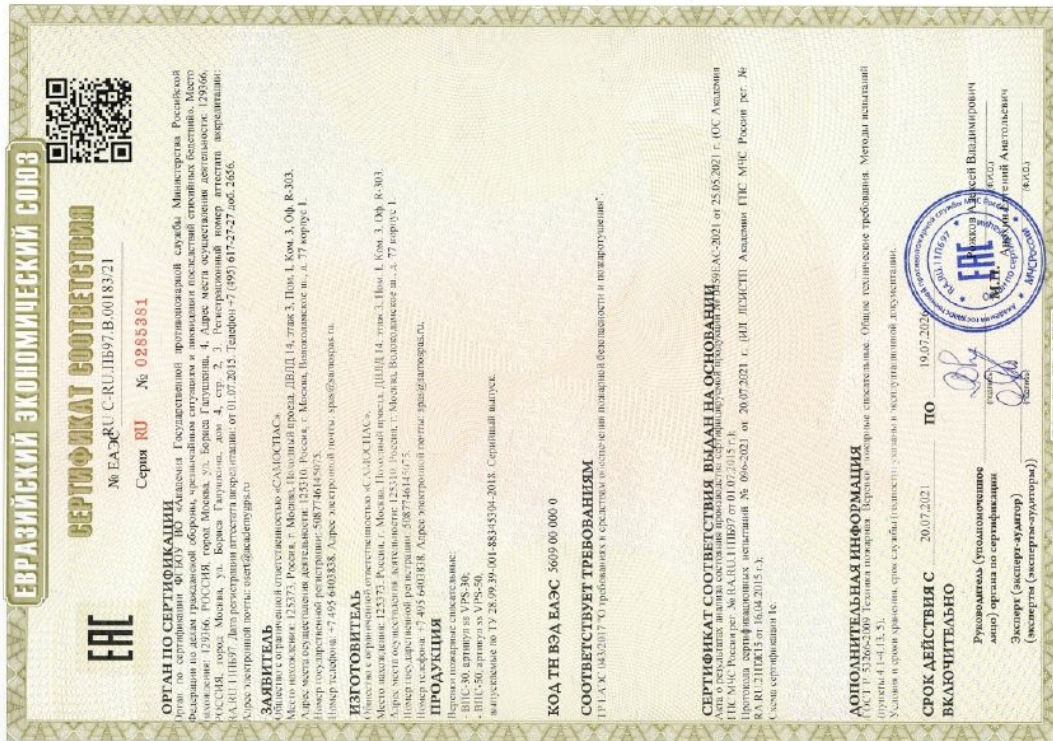

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C.U.11897.B.00183.21

Серия RU № 02858381



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
 Юрид. по сертификации ФГБОУ ВПО «Академия государственной противопожарной службы, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Место нахождения: 125166, РУССИЯ, г. Москва, ул. Борода Голубиная, д. 1. Адрес места осуществления деятельности: 125166, Москва, ул. Борода Голубиная, д. 1. Дата регистрации в Едином государственном реестре органов исполнительной власти: 01.07.2015. Телефон: +7 (495) 617-27-27, доб. 2456. Адрес электронной почты: cert@academysps.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
 Общество с ограниченной ответственностью «САМОСПАС» Место нахождения: 125173, Россия, г. Москва, Пешковский проезд, ДВВД 14, этаж 3, Пом. 1, Ком. 3, Оф. В-303. Адрес места осуществления деятельности: 125110, Россия, г. Москва, Волжское шоссе, д. 77 корпус 1. Номер государственной регистрации: 5087461459023. Номер телефона: +7 495 6403838. Адрес электронной почты: info@samospas.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
 Место нахождения: 125173, Россия, г. Москва, Пешковский проезд, ДВВД 14, этаж 3, Пом. 1, Ком. 3, Оф. В-303. Адрес места осуществления деятельности: 125110, Россия, г. Москва, Волжское шоссе, д. 77 корпус 1. Номер телефона: +7 495 6403838. Адрес электронной почты: info@samospas.ru.

**ПРОДУКЦИЯ**  
 Назначение: пожарные спасательные: - ВПС-30, артикул 18 ВПС-30; - ВПС-50, артикул 18 ВПС-50; - артикул 18 ВПС-30/50. выданные по ТУ 28.99.39-001-88345304-2018. Серийный номер: \_\_\_\_\_

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 5609 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017, с требованиями к структуре, массе и к пожарной безопасности и пожаротушению.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВКЛЮЧАЮЩИЙ**  
 Адрес места осуществления деятельности: 125110, Россия, г. Москва, Волжское шоссе, д. 77 корпус 1. Место нахождения: 125166, Россия, г. Москва, ул. Борода Голубиная, д. 1. Дата регистрации в Едином государственном реестре органов исполнительной власти: 01.07.2015. Номер телефона: +7 495 6403838. Адрес электронной почты: cert@academysps.ru. Сертификат серии ВКЛЮЧАЮЩИХ выдан 25.06.2021 г. от 20.07.2021 г. (ИД ЛИСИСП. Академия, ППС МЧС России рег. № RA.RU.2118K15 от 16.04.2015 г.). Серия сертификации № \_\_\_\_\_

**АПОЛНОНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
 ТР ЕАЭС 043/2017, с требованиями к структуре, массе и к пожарной безопасности и пожаротушению. Указано в строке «Указано в строке службы (компания)» и в строке «История изменений».



**СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**  
 20.07.2021 ПО 19.07.2024  
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперт (эксперт-аудитор))